



パーフェクトエスコシステム

PERFECT ESCO SYSTEM

ゼロからのスタート。

株式会社 エスエスケイ

パーフェクトエスコシステムは、 お客様の負担は^{ゼロ}0で固定費を低減します。

当システムの使用料は実際に削減した電力料金の中から決定しますので、お客様の初期投資は一切不要です。

機器代金及び取付費用はエス・エス・ケイが全て負担いたします。

対 象

機器の設置場所をご提供いただけるお客様。

目 的

当システムは電力経費の大半を占める空調機をコントロールし、大幅なコストダウンを計ります。

契約期間

機器の設置を行う際、エス・エス・ケイとお客様の間で契約期間を決定します。基本契約期間は3年ですが、物件により協議を行う場合があります。契約が期間満了になった場合、自動更新いたします。契約年数未滿で移設等がありましても付け替えが可能です。その場合でも、移設費用はいただきません。

導入までの流れ



PERFECT
ESCO
SYSTEM

削減結果報告書 [月次]

ex.

基本料金削減額

契約電力削減値
600kw ▶ 550kw

[削減額] [基本料金単価] [力率割引]
50kw × 1,575円 × 0.85 = 66,937円

使用電力量料金削減額

	最大デマンド kw	使用電力量 kwh	空調使用電力量 kwh	削減電力量 kwh	削減金額 円
1日	541	7,949	3,014	511	5,219
2日	536	8,202	3,305	562	5,749
3日	540	8,145	3,296	540	5,508
4日	531	8,380	3,451	598	5,859
5日	544	8,391	3,513	613	6,148
6日	342	4,014	1,640	285	2,792
7日	555	7,521	2,674	580	6,127
...
31日	554	8,339	3,298	1,227	13,237

[削減額] 172,498円

基本料金削減額 66,937円 + 使用電力量料金削減額 172,498円 = 合計削減額 239,435円
分配率 50%

※ 成果報酬の科目は、「電気料金」の扱いで行えますので、新たな科目が増えることはありません。

当月ご請求額 119,717円

削減結果報告



契約

お客様

成果報酬

ADコントローラ
アースコンシャス

データ収集

メンテナンス
故障修理


遠隔監視
[ISDN]

SSK
中央情報センター


遠隔監視

ADコントローラ・アースコンシャスは24時間遠隔監視をおこなっております。万が一の故障でも、自動的にSSK中央情報センターへ通報されます。フリーダイヤルで通話料もかかりません。また、諸設定の変更も遠隔操作にて即座に対応いたします。その為、ISDN回線が必要となります。基本回線はお客様にご準備をお願いしております。

システム構成図

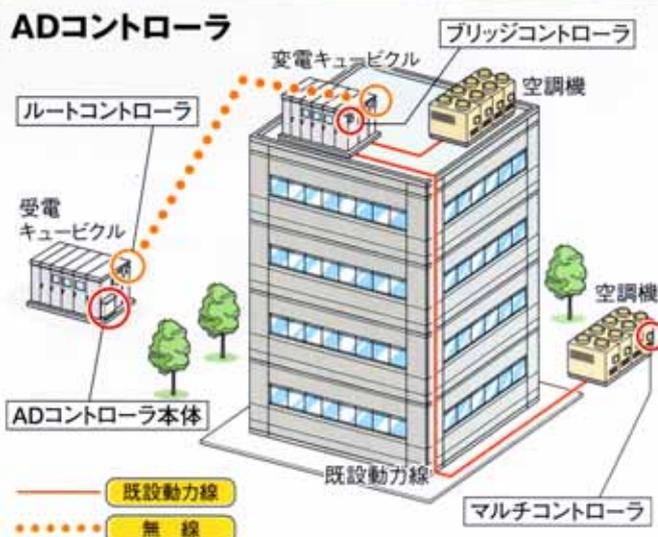


アースコンシャス

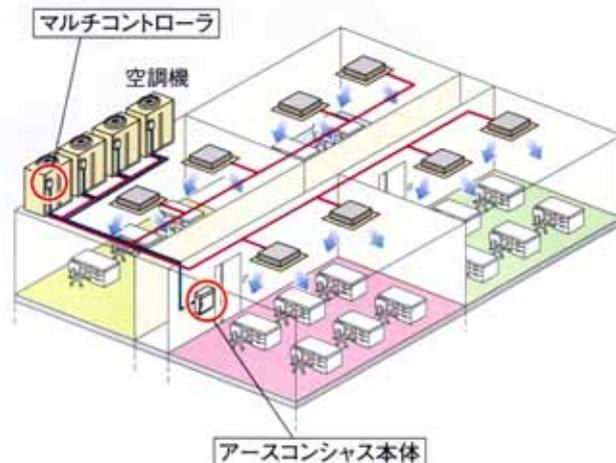

製品仕様

[ADコントローラ・アースコンシャス本体]

【電源】	AC100V ±10% 50/60Hz共用 (自動判定)
【使用周囲温度・湿度】	0~50℃ 90%RH以下 (結露しないこと)

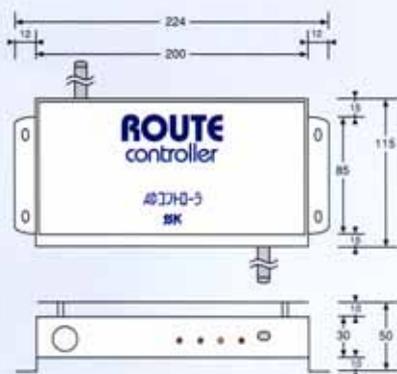


[ルートコントローラ]

【電源】	AC200V ±10%
【使用周囲温度・湿度】	0~50℃ 90%RH以下 (結露しないこと)



[ブリッジコントローラ]

【電源】	AC200V ±10%
【使用周囲温度・湿度】	0~50℃ 90%RH以下 (結露しないこと)

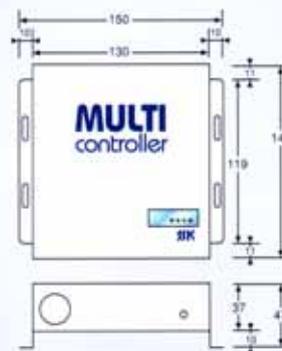

[マルチコントローラ]

【電源】	AC200V ±10%
【使用周囲温度・湿度】	0~50℃ 90%RH以下 (結露しないこと)

●販売店



**インテックス
インコーポレイテッド株式会社**

〒104-0032 中央区八丁堀4-12-20第1SSビル ☎03(3523)7011
 HOMEPAGE: <http://www2u.biglobe.ne.jp/~INTECS>

SSK株式会社 エス・エス・ケイ
<http://www.ssk-inc.com>

【本社】〒730-0043 広島市中区富士見町2-19
 TEL.082-244-5711 FAX.082-244-5715

【東京支店】〒105-0004 東京都港区新橋6丁目13-1
 第3長谷川ビル4F
 TEL.03-5408-7711 FAX.03-5408-7715